


Ocieplenie masywnego stropu tarasu na podkładzie betonowym oraz ściany dwuwarstwowej w poziomie stropu

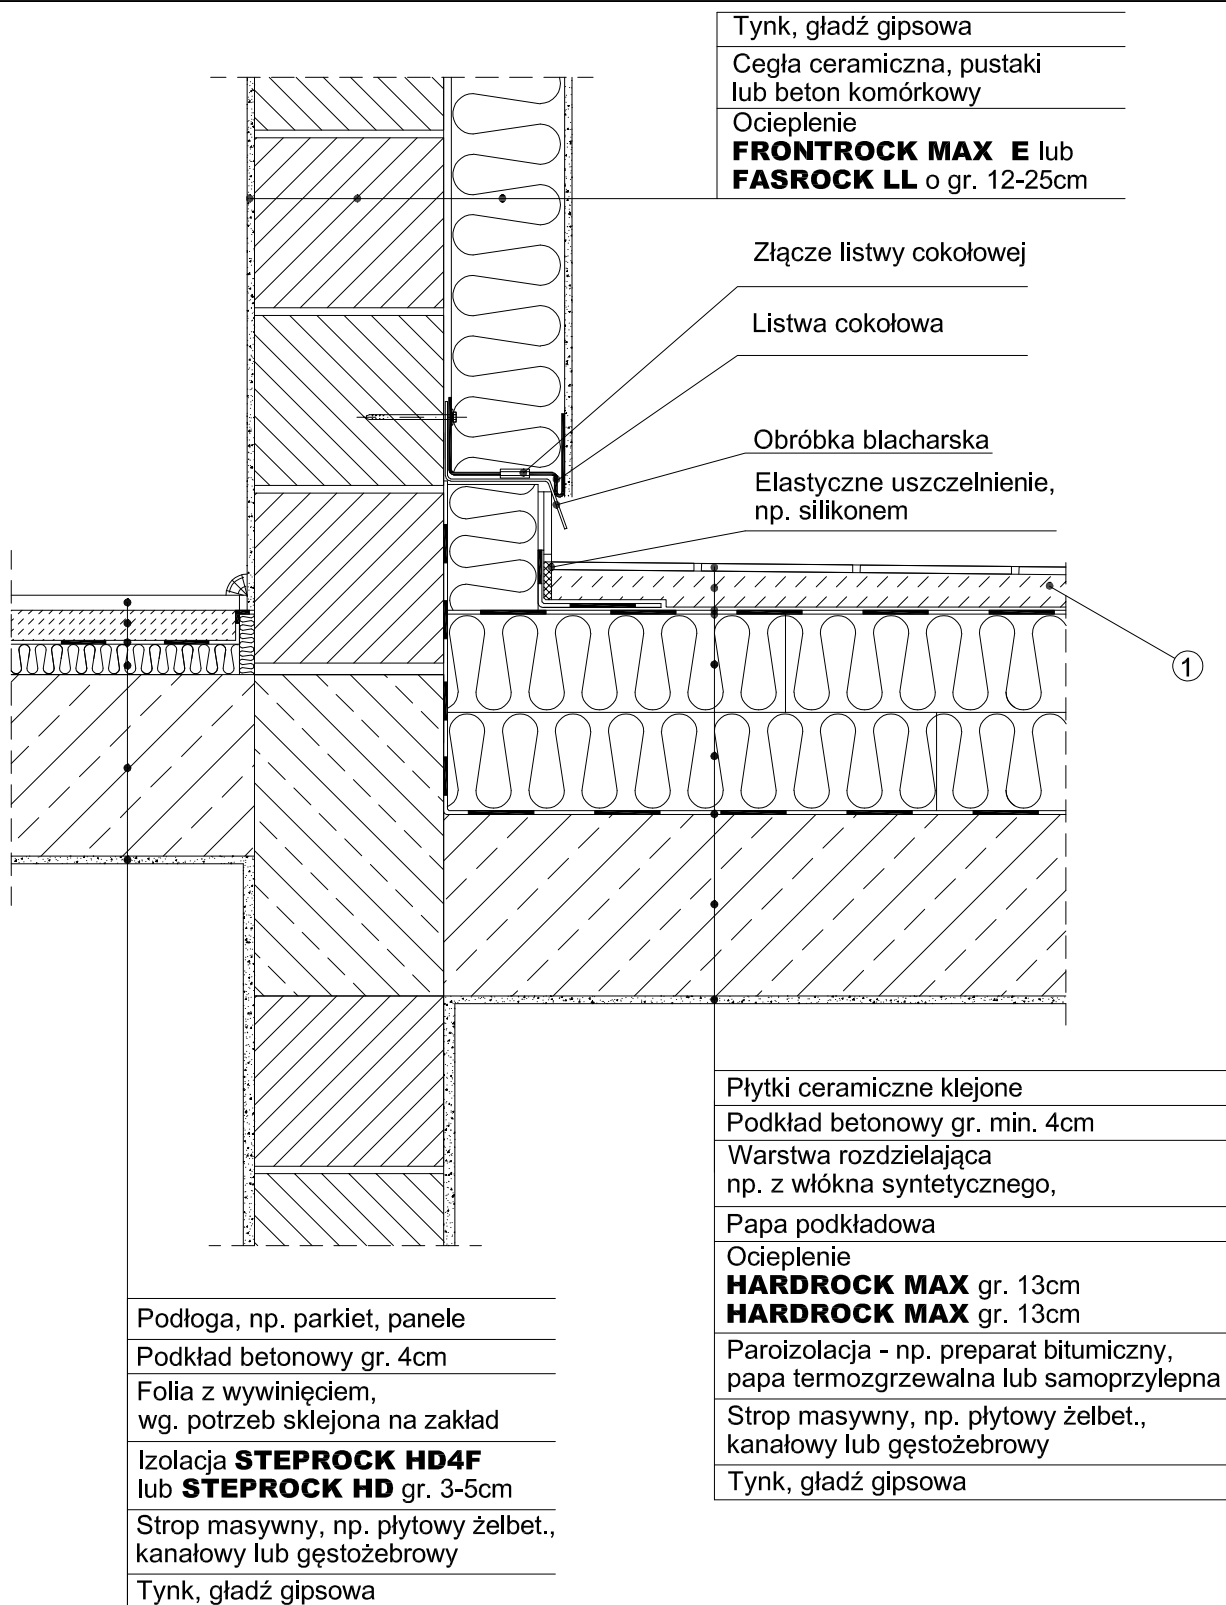

UWAGA!

- Warstwa betonu (1) pod płytkami tarasu powinna być ułożona ze spadkiem od 0,5 do 1 %.
- Styki płyt **HARDROCK MAX** powinny być przesunięte o min. 10cm.

Stropodach niewentylowany	13.5.6.7.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Styk stropodachu ze ścianą budynku		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
 DORADZTWO TECHNICZNE www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		13.5.6.7.1.dwg		ARCHITEKTURA	1:10	